10.1.4 VH0500, VH0600

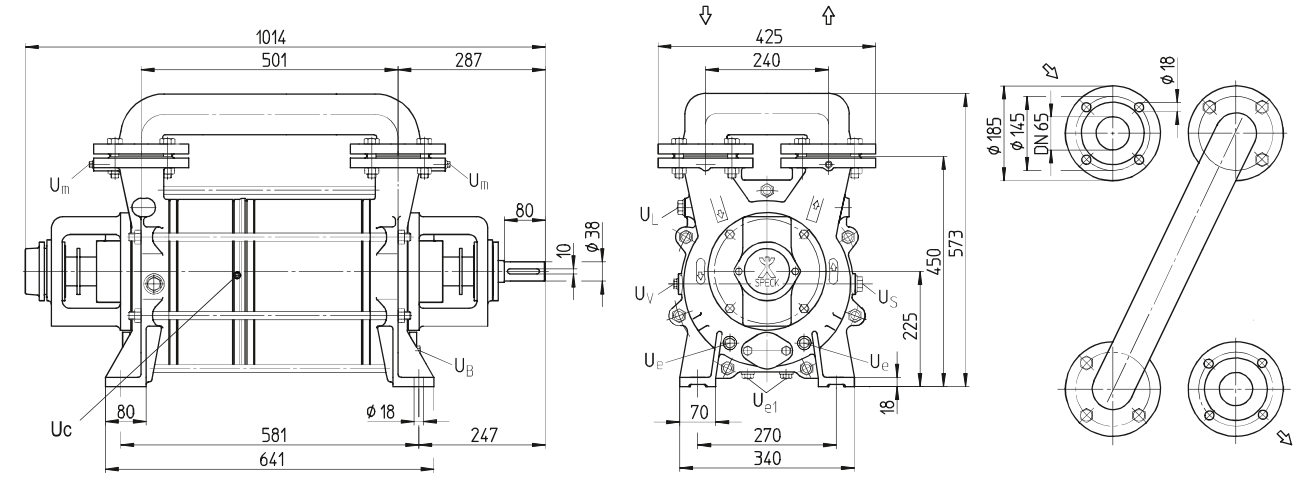


Abb. 30 Maßzeichnung VH0500

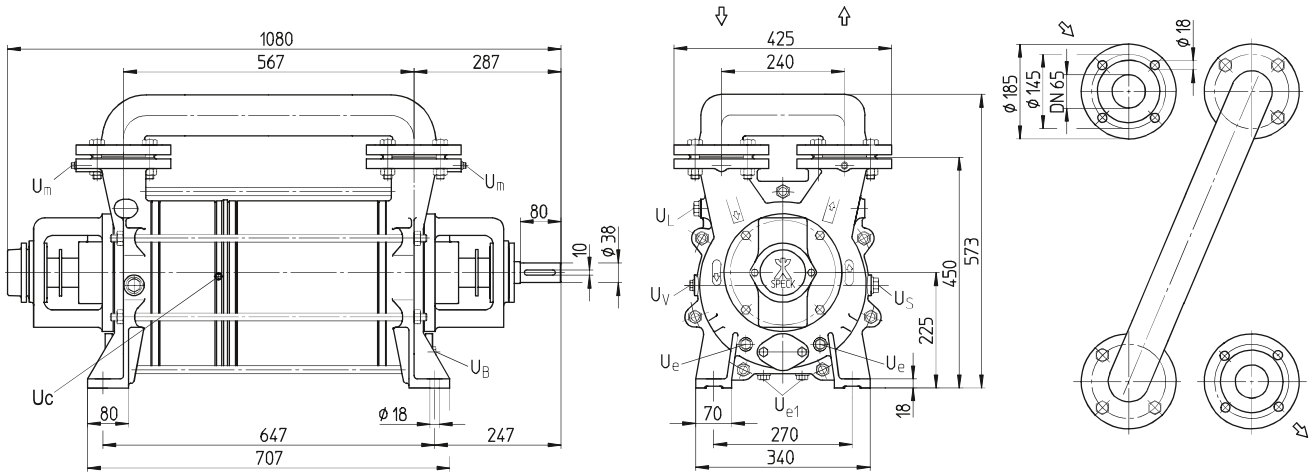


Abb. 31 Maßzeichnung VH0600

Bezeichnung	Erklärung	Größe
U_B	Anschluss für Betriebsflüssigkeit	G 1
U_c	Anschluss für Kavitationsschutz	G 1/4
U_e / U_{e1}	Entleerung (Verschlussschraube)	G 1/2
U_L	Anschluss für Belüftungsventil	G 3/4
U_m	Anschluss für Manometer	G 1/4
U_S	Anschluss für Sensor	G 3/4
U_V	Anschluss für Entleerungsventil	G 3/8

Tab. 39 Anschlüsse VH0500, VH0600