
TOEGI – Maße und Anschlüsse

Lagerträger 360

TOEGI

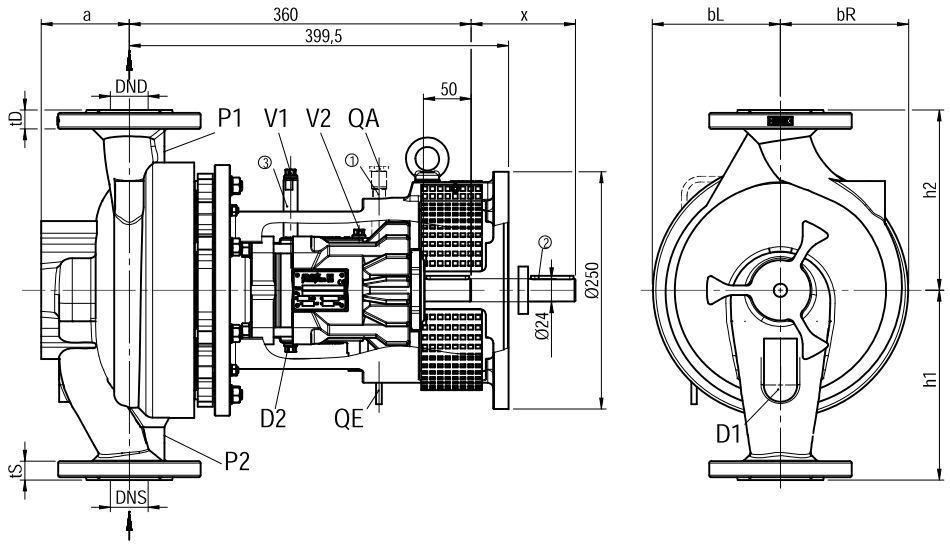

Größe	Gehäuse	DNS	DND	a	DD	DS	tD	tS	bL	bR	h1	h2	x
40-160	INA	40	40	97	150	150	20	20	116	116	200	190	110
40-160	INB	40	40	97	150	150	20	20	116	116	180	160	110
40-200	INA	40	40	93	150	150	20	20	135	135	200	190	110
50-200	INA	50	50	102	165	165	21	21	126	139	220	205	110
50-200	INB	50	50	92	165	165	21	21	126	139	200	180	110
65-200	INA	65	65	112	185	185	23	23	131	151	240	225	110
65/80-200	INB	80	80	112	200	200	23	23	131	151	255	225	110

Anschlüsse		
P1	G 1/4	Manometeranschluss Druckseite (ungebohrt)
P2	G 1/8	Manometeranschluss Saugseite (ungebohrt)
V1	G 1/8	Entlüftung Gleitringdichtungsgehäuse (horizontale Aufstellung), nicht bei Heißwasserausführung
V2	G 1/8	Entlüftung Gleitringdichtungsgehäuse (vertikale Aufstellung), nicht bei Heißwasserausführung
D1	G 3/8	Entleerung Spiralgehäuse
D2	G 1/8	Entleerung Gleitringdichtungsgehäuse
QE	G 1/8	Leckageabzug Gleitringdichtung
QA	G 1/8	Quench (optional)

① Quench optional
② Passfeder DIN 6885
③ Entlüftungsrohr
x = Ausbaumaß

Flanschmaße

Flansche nach DIN EN 1092-2			
DN	øD1	øD3	Löcher
32	100	19	4
40	110	19	4
50	125	19	4
65	145	19	4
80	160	19	8
100	180	19	8
125	210	19	8
150	240	23	8

Flansche gefertigt nach DIN EN 1092-2, gebohrt nach ANSI 150 lbs			
DN	øD1	øD3	Löcher
32	88,9	16	4
40	98,6	16	4
50	120,7	19	4
65	139,7	19	4
80	152,4	19	4
100	190,5	19	8
125	215,9	22	8
150	241,3	22	8

