10.1.5 VH0800 – VH1600

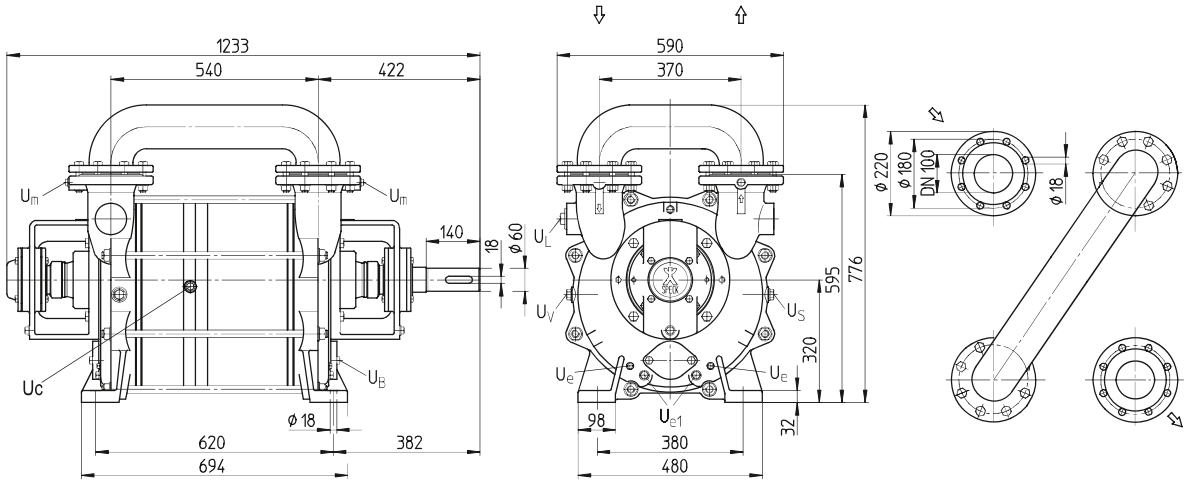


Abb. 32 Maßzeichnung VH0800

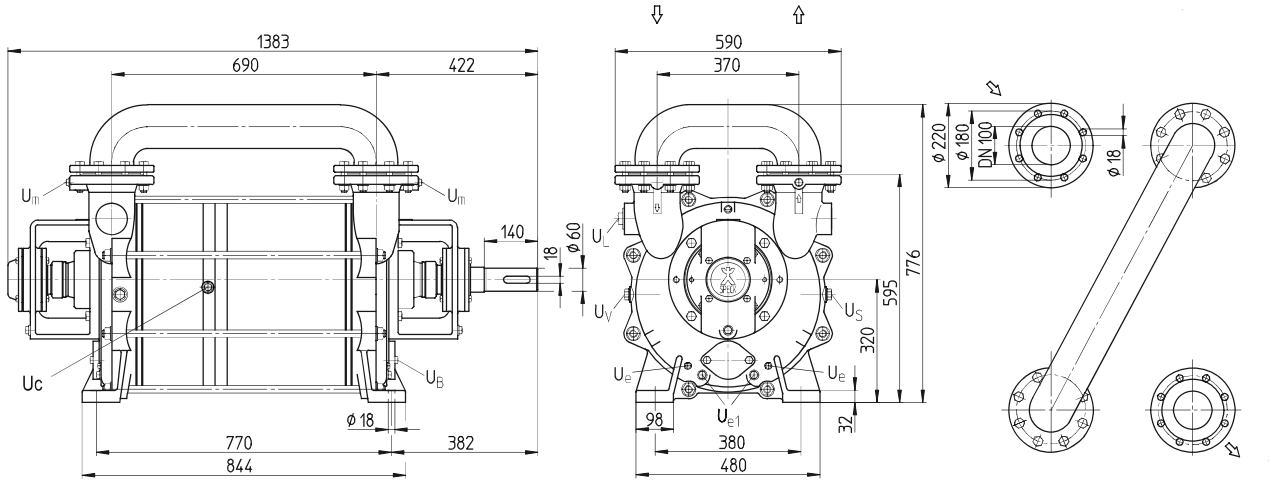


Abb. 33 Maßzeichnung VH1200

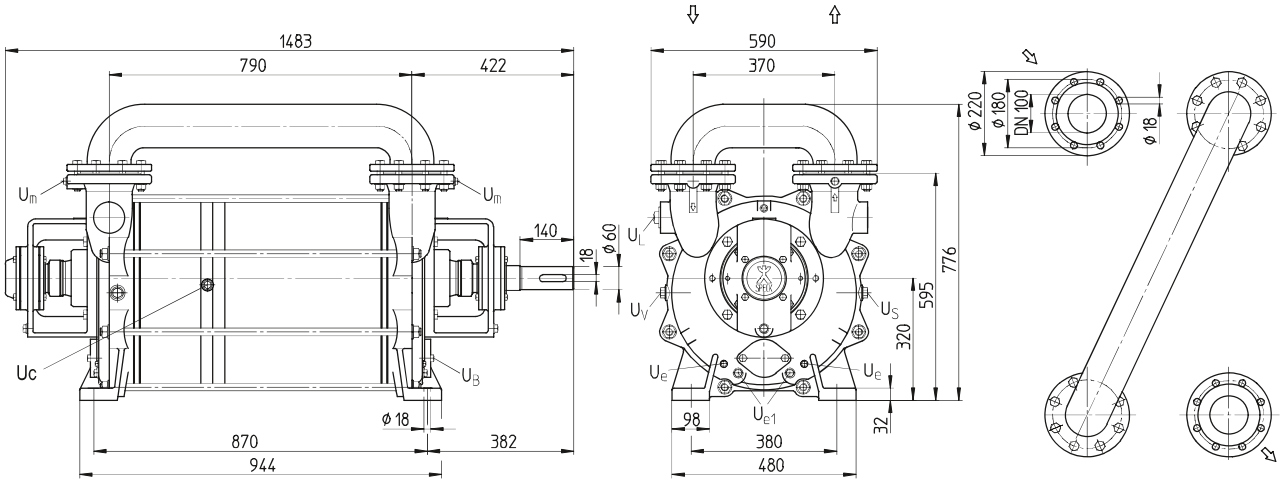


Abb. 34 Maßzeichnung VH1600

Bezeichnung	Erklärung	Größe
U_B	Anschluss für Betriebsflüssigkeit	G 2
U_c	Anschluss für Kavitationsschutz	G 3/8
U_e	Entleerung (Verschlussschraube)	G 1/4
U_{e1}	Entleerung (Verschlussschraube)	G 1/2
U_L	Anschluss für Belüftungsventil	G 1 1/2
U_m	Anschluss für Manometer	G 3/8

Bezeichnung	Erklärung	Größe
U_S	Anschluss für Sensor	G 3/4
U_V	Anschluss für Entleerungsventil	G 1/2

Tab. 40 Anschlüsse VH0800 – VH1600